

## Specialfunktioner

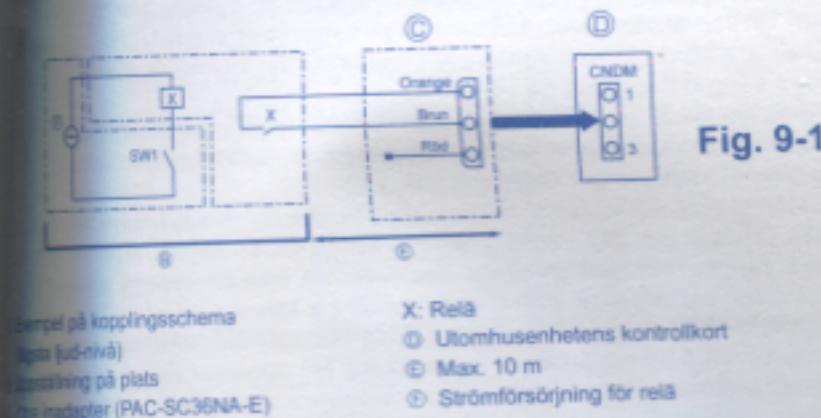


Fig. 9-1

### 9.1. Lägsta ljud-nivå (ändring på plats) (Fig. 9-1)

Om du gör följande ändring kan ljudet från utomhusenheten vid drift minskas med 3-4 dB.

Lägsta ljud-nivån aktiveras när en vanlig timer eller kontakten på en ON/OFF-omkopplare (till/från) läggs till CNDM-anslutningen (säjs separat) på utomhusenhetens kontrollkort.

• Resultatet varierar med utomhustemperaturen och -villkoren osv.

① Slut kretsen enligt figuren med den ytterre inadaptersn (PAC-SC36NA-E).  
(Säjs separat)

② SW1 (Utomhusenhetens kontrollkort): OFF

③ SW1 ON (till): Lägsta ljud-nivå

SW1 OFF (från): Normal drift

Sw 7 - 1

## 12. Återvinning av köldmedel

Bränta för att återvinna köldmedlet vid flyttning av inomhus- eller utomhusen-

heten. Eftersom enheten automatiskt stoppas inom 2 eller 3 minuter när inhämtningen av köldmedel är klar (LED1 släckt, LED2 tänd) måste du komma ihåg att enskilt starta enheten.



# FLOW TEMP. CONTROLLER 3 (Cased) PAC-IF041B-E