


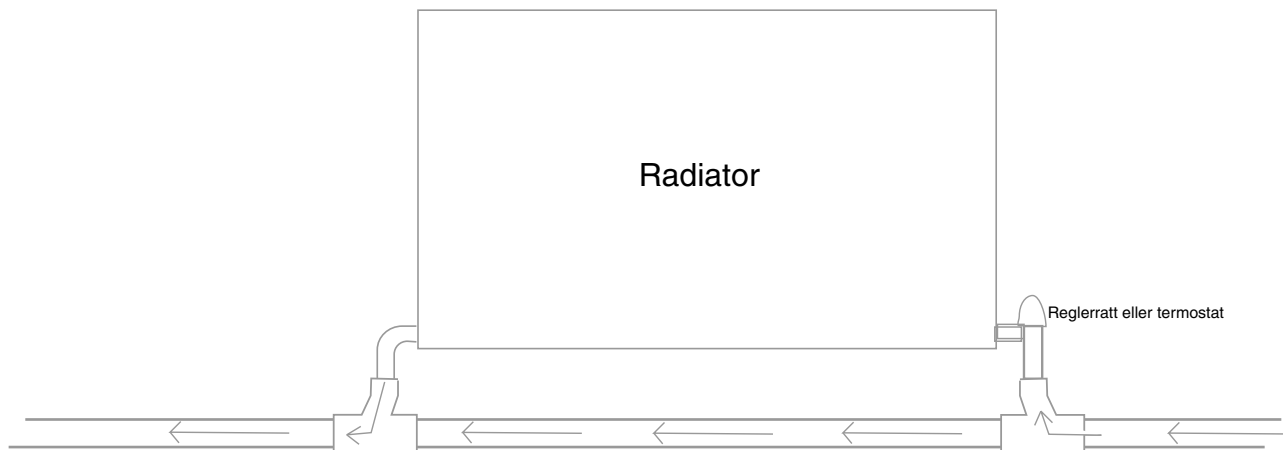

1-rörssystem. Slingan är ca 40m lång av stålrör med diam 33 mm, och har 9 st. raddar samt två golvvärmeslingor med puch pump. Sprången är utformade så att de leder erforderlig del av vattenflödet in i radiatorerna. Resterande flöde går by past till nästa radiator osv, och slutligen tillbaka till VP:n.

Enligt säljaren som jag köpte pumpen av var det vanligt att man satt in en fläktkonvektor för att få ner temperaturen på returvattnet. i liknande system. Det kan ju tyda på att det skulle kunna vara bra att flytta volymförstoraren till slutet på slingan.