




INNAN OMBYGGNAD (IDAG), FAST KONDENSERING 46°C FAST RETURTEMP.

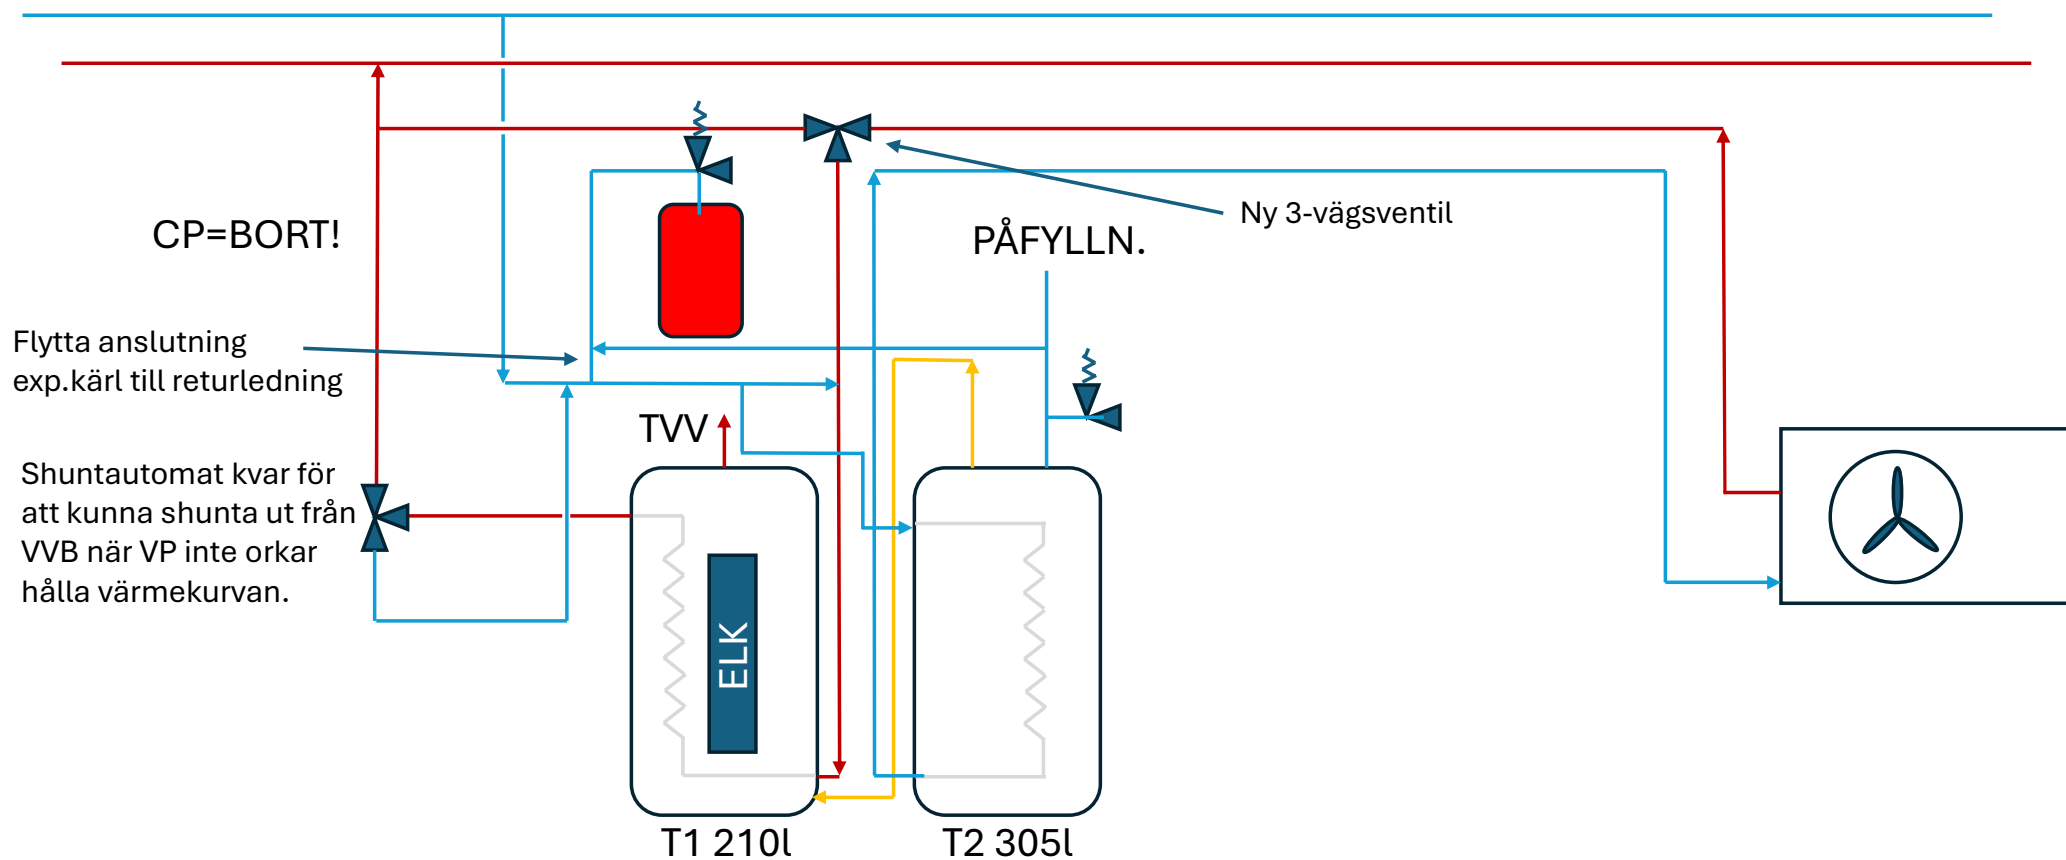


EFTER OMBYGGNAD, FLYTANDE KONDENSERING + VARMVATTENBEREDN.

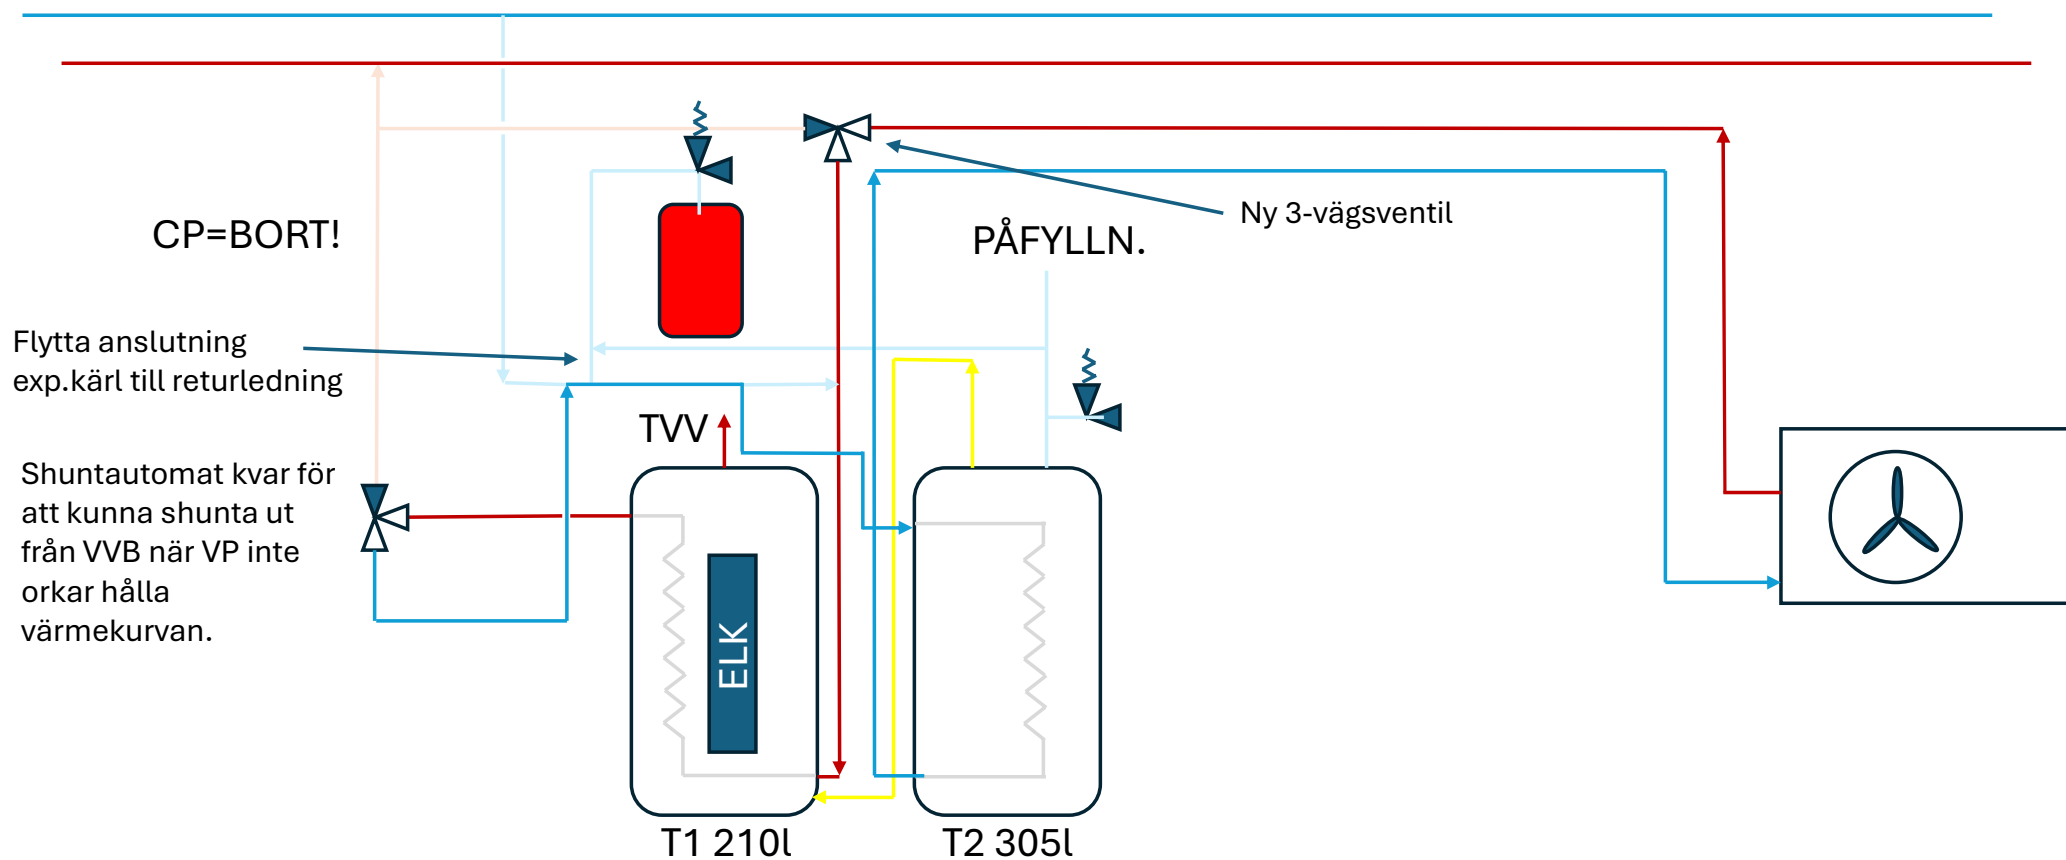


EFTER OMBYGGNAD, FLYTANDE KONDENSERING + VARMVATTENBEREDN.
FLÖDE -VARMVATTENPRODUKTION

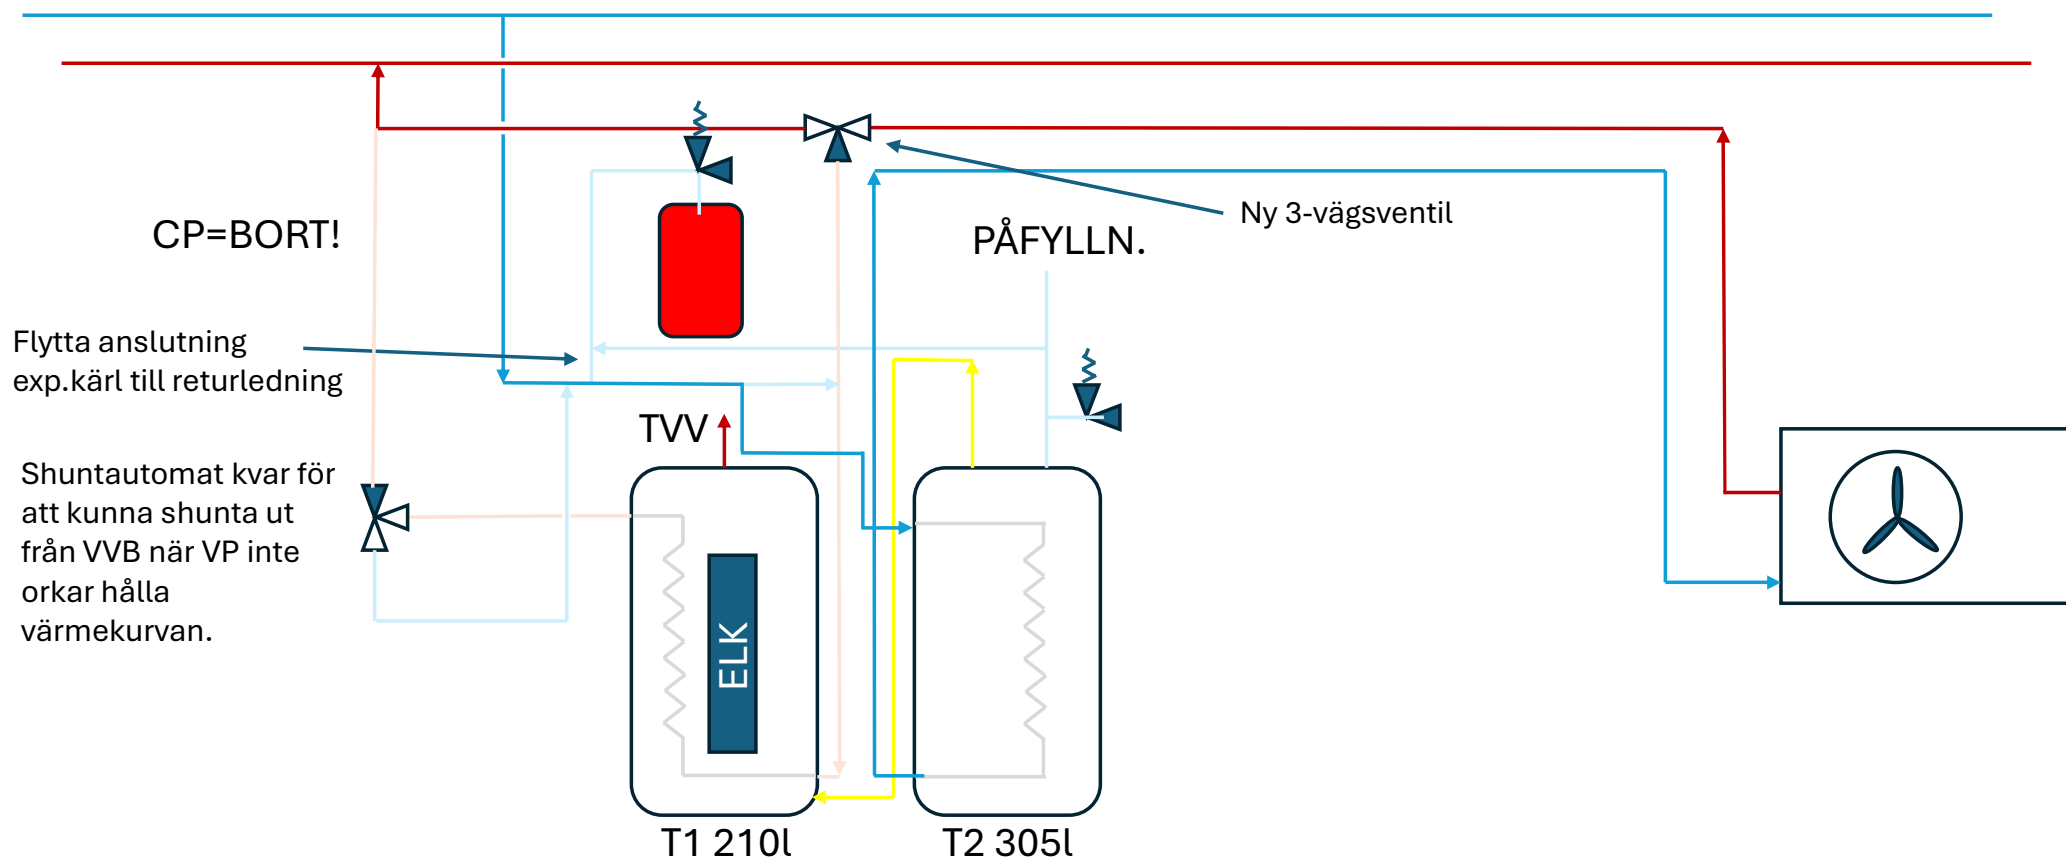

EFTER OMBYGGNAD, FLYTANDE KONDENSERING + VARMVATTENBEREDN.
FLÖDE -VÄRMEPRODUKTION

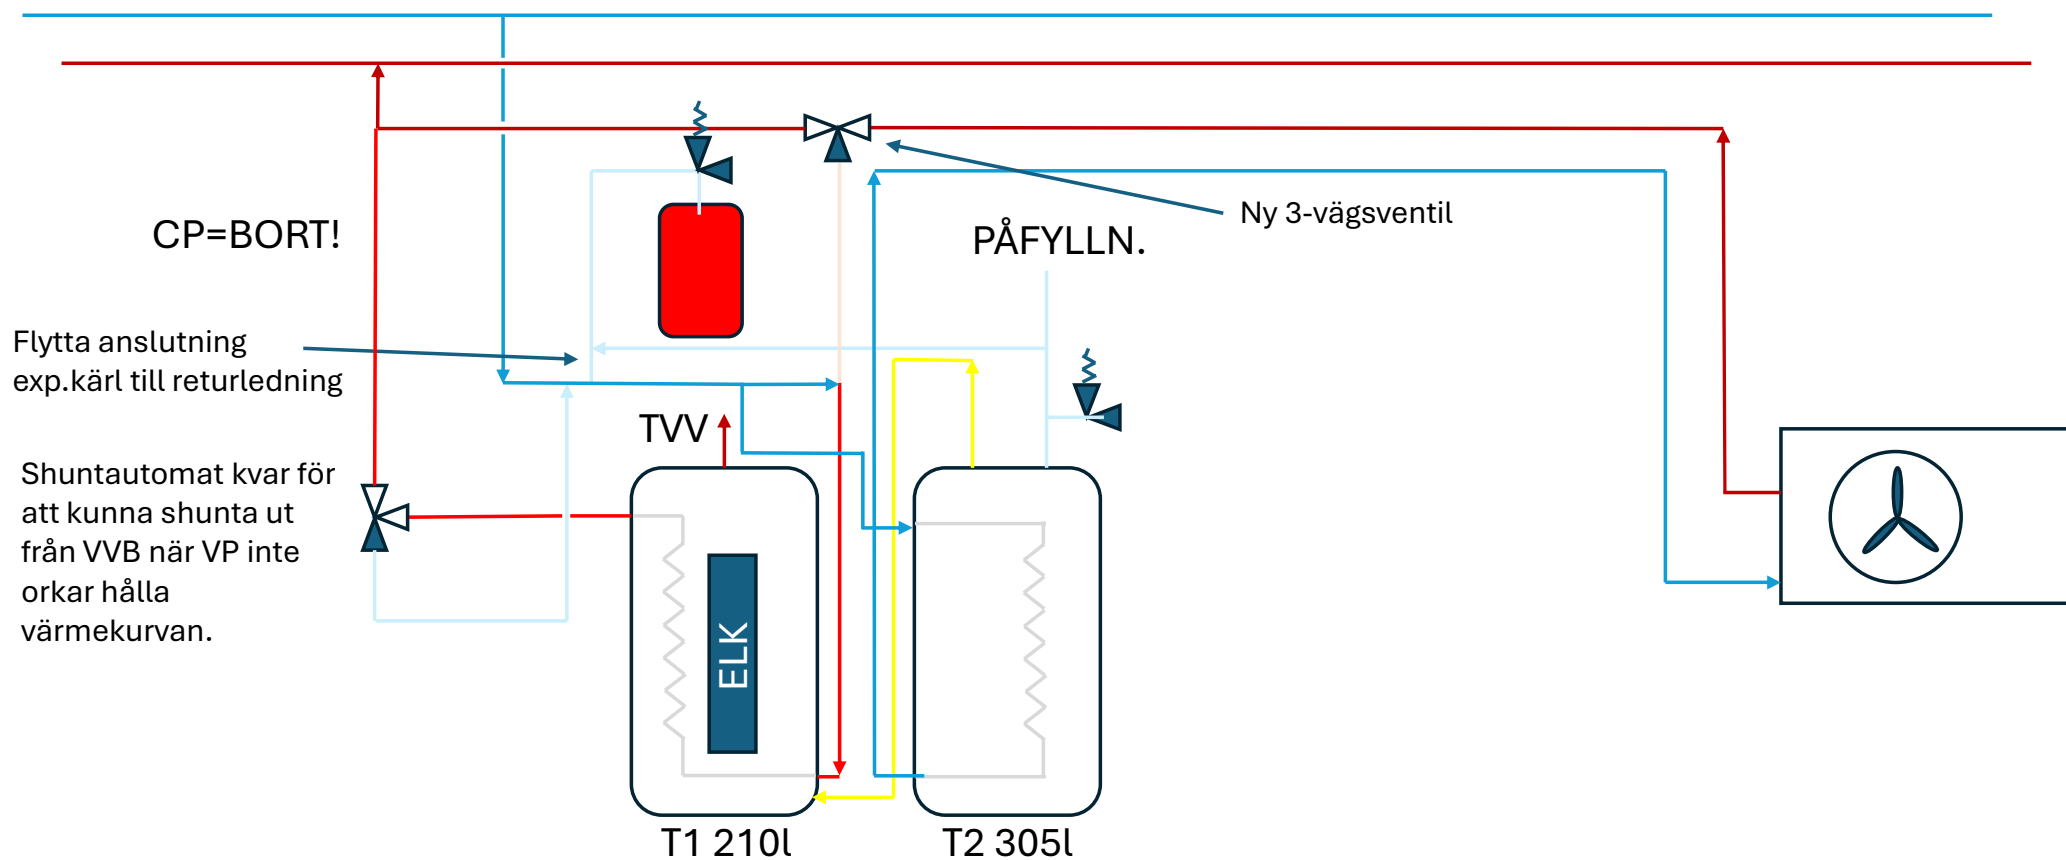

EFTER OMBYGGNAD, FLYTANDE KONDENSERING + VARMVATTENBEREDN.
FLÖDE –VÄRMEPRODUKTION STÖD FRÅN VV-TANK

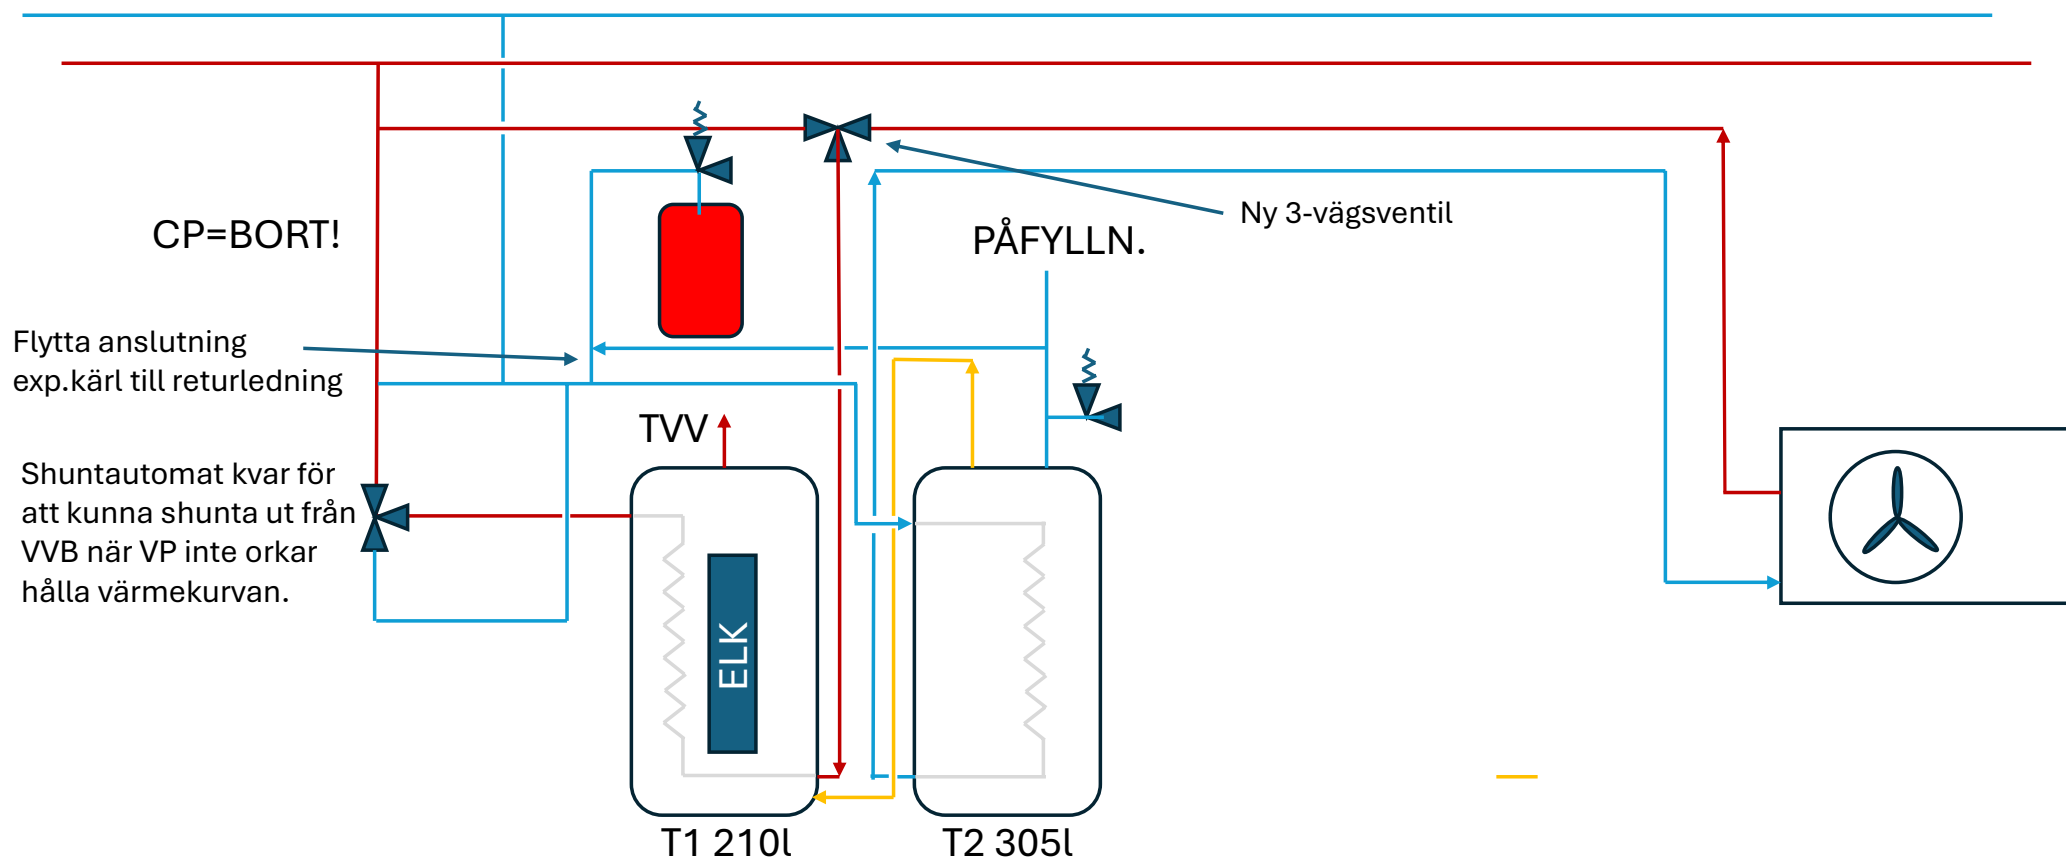

EFTER OMBYGGNAD, FLYTANDE KONDENSERING + VARMVATTENBEREDN.