

Utvärdering prestanda energimyndighetens test 2011


Bakgrund:

Svenska provningsanstalten utförde på uppdrag av energimyndigheten under 2010/2011 test på ett 8st luft/vatten värmepumpar med tillhörande panna. Ytterligare 3st system har testats sedan tidigare (2006-2009).


Följande dokument syftar till att förtydliga prestandaskillnader (COP och varmvattenprestanda)) mellan följande 4 produkter:


- Mecaterm Arctic 7,5 + HPB300 (*I testet benämnd Euronorm Exoair 7,5 + VPX300*)
- Nibe F-2025 8 + VVM300cu
- CTC Ecoair 7 + EcoEl 1550/1800
- Bosch EHP 8 AW + CC160/9

COP vid 35C framledning

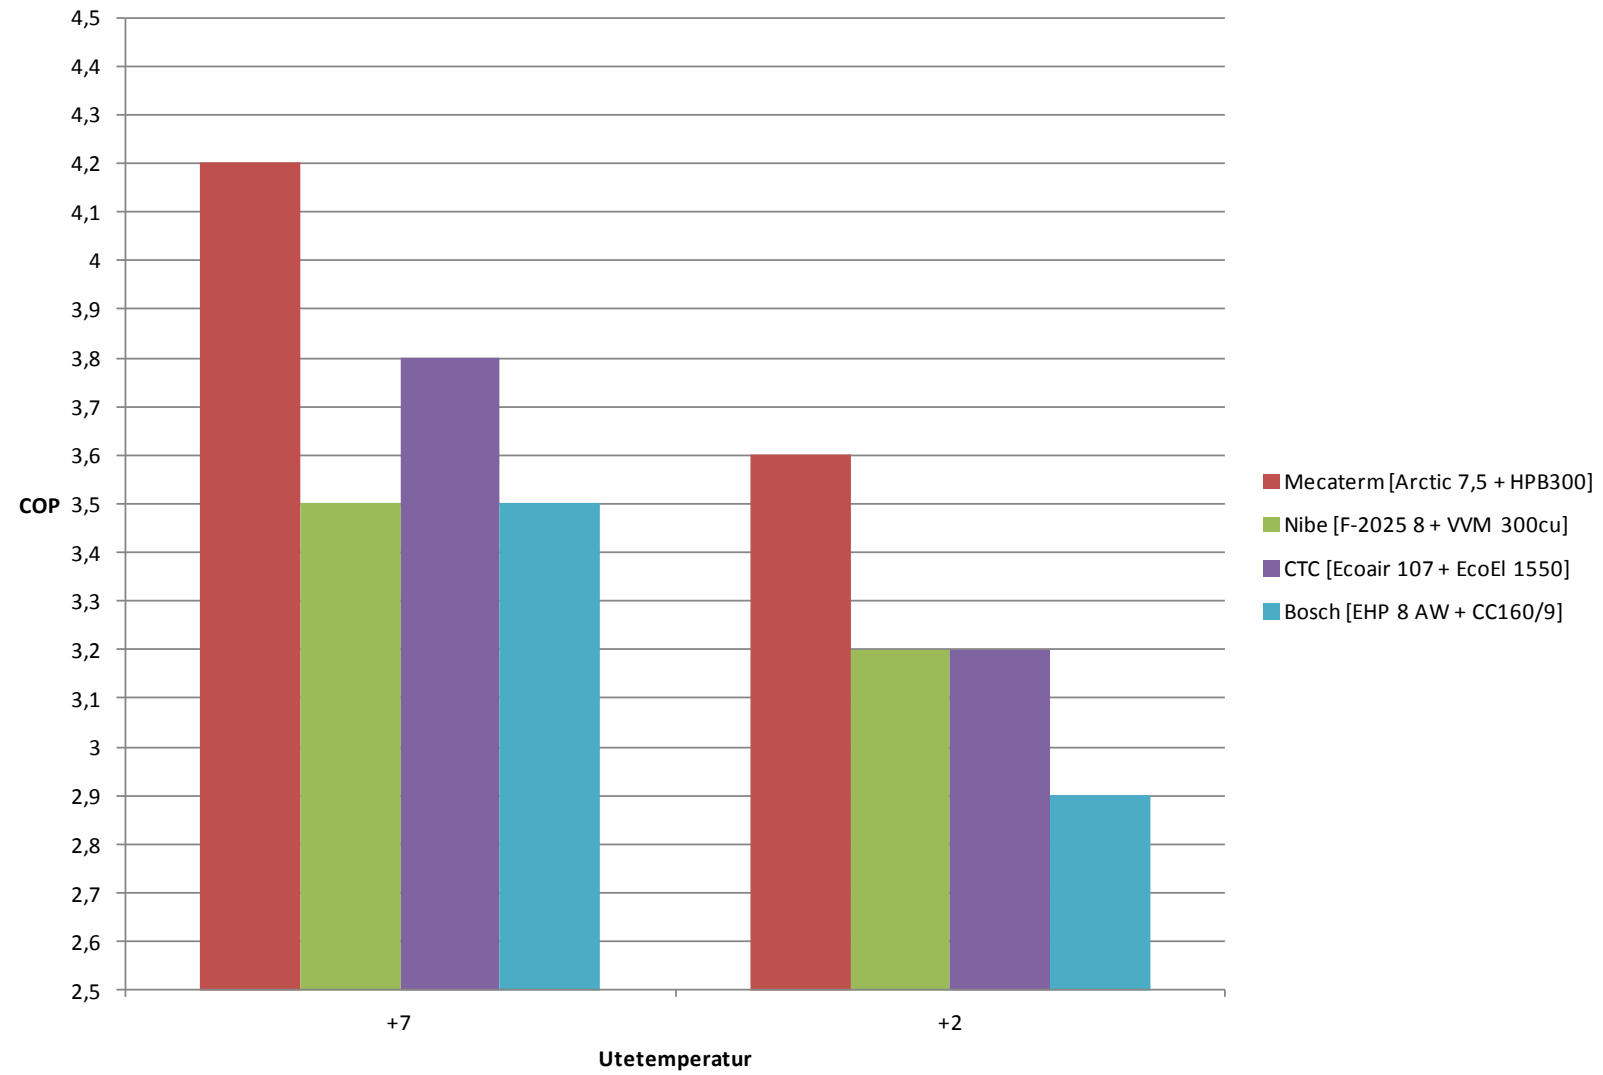

COP vid 45C framledning

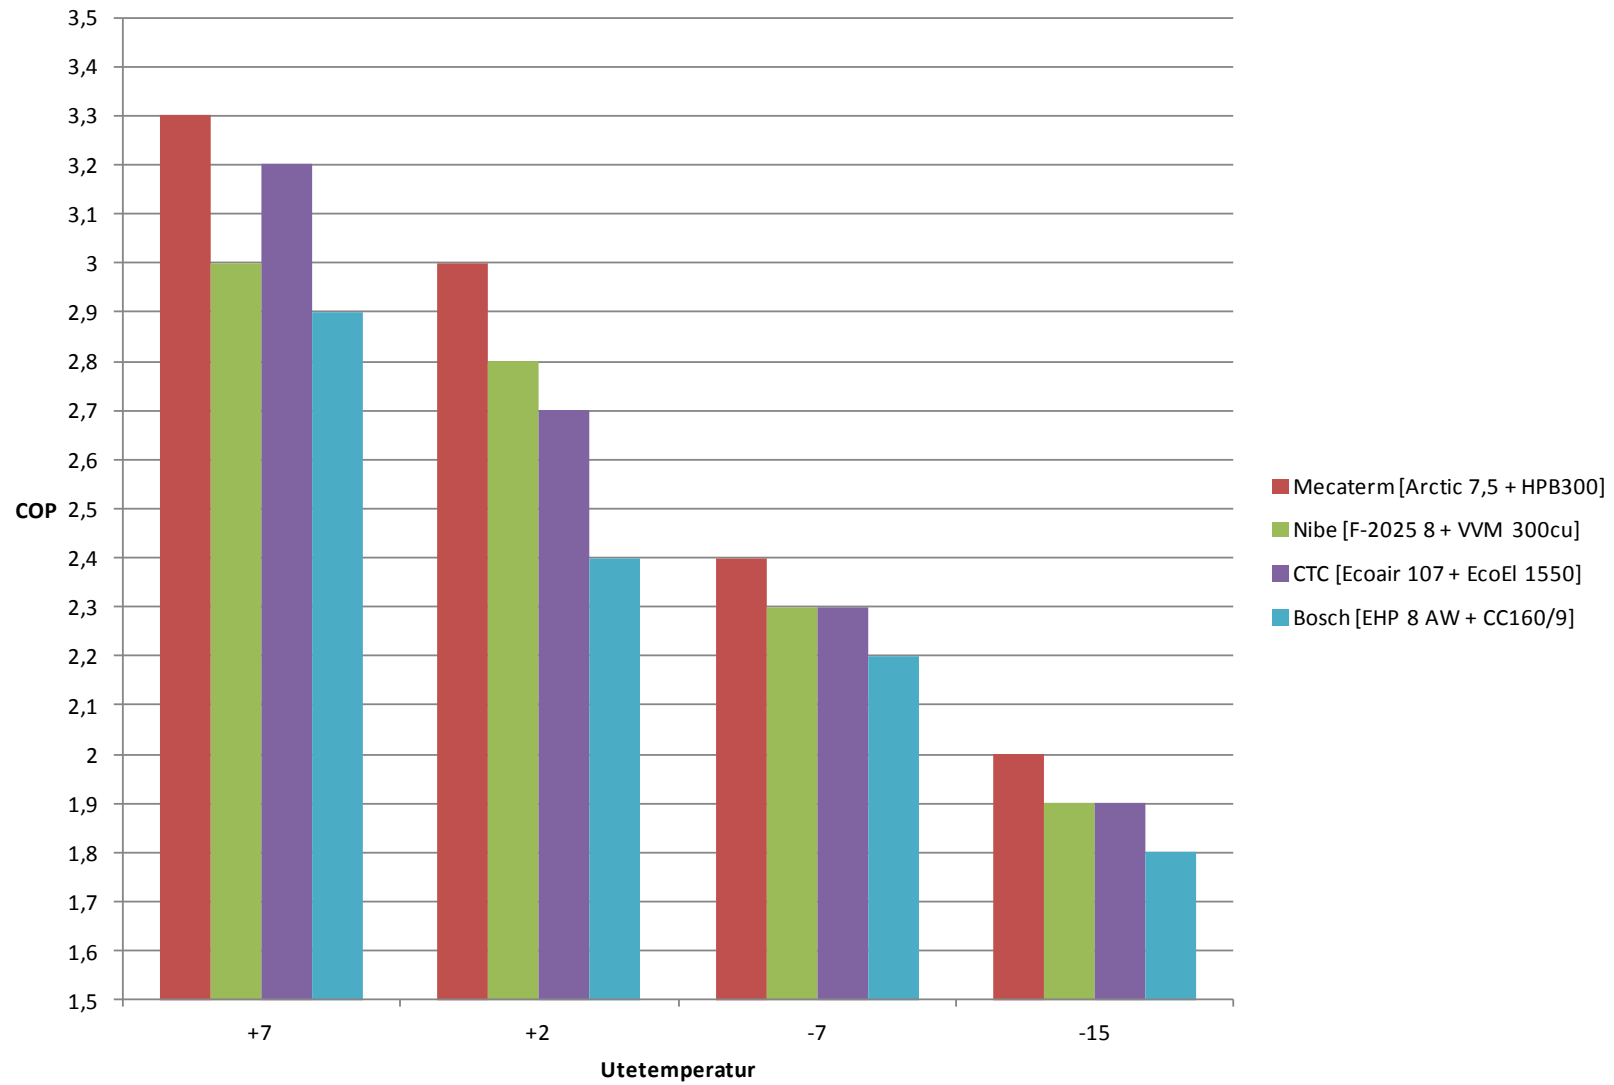

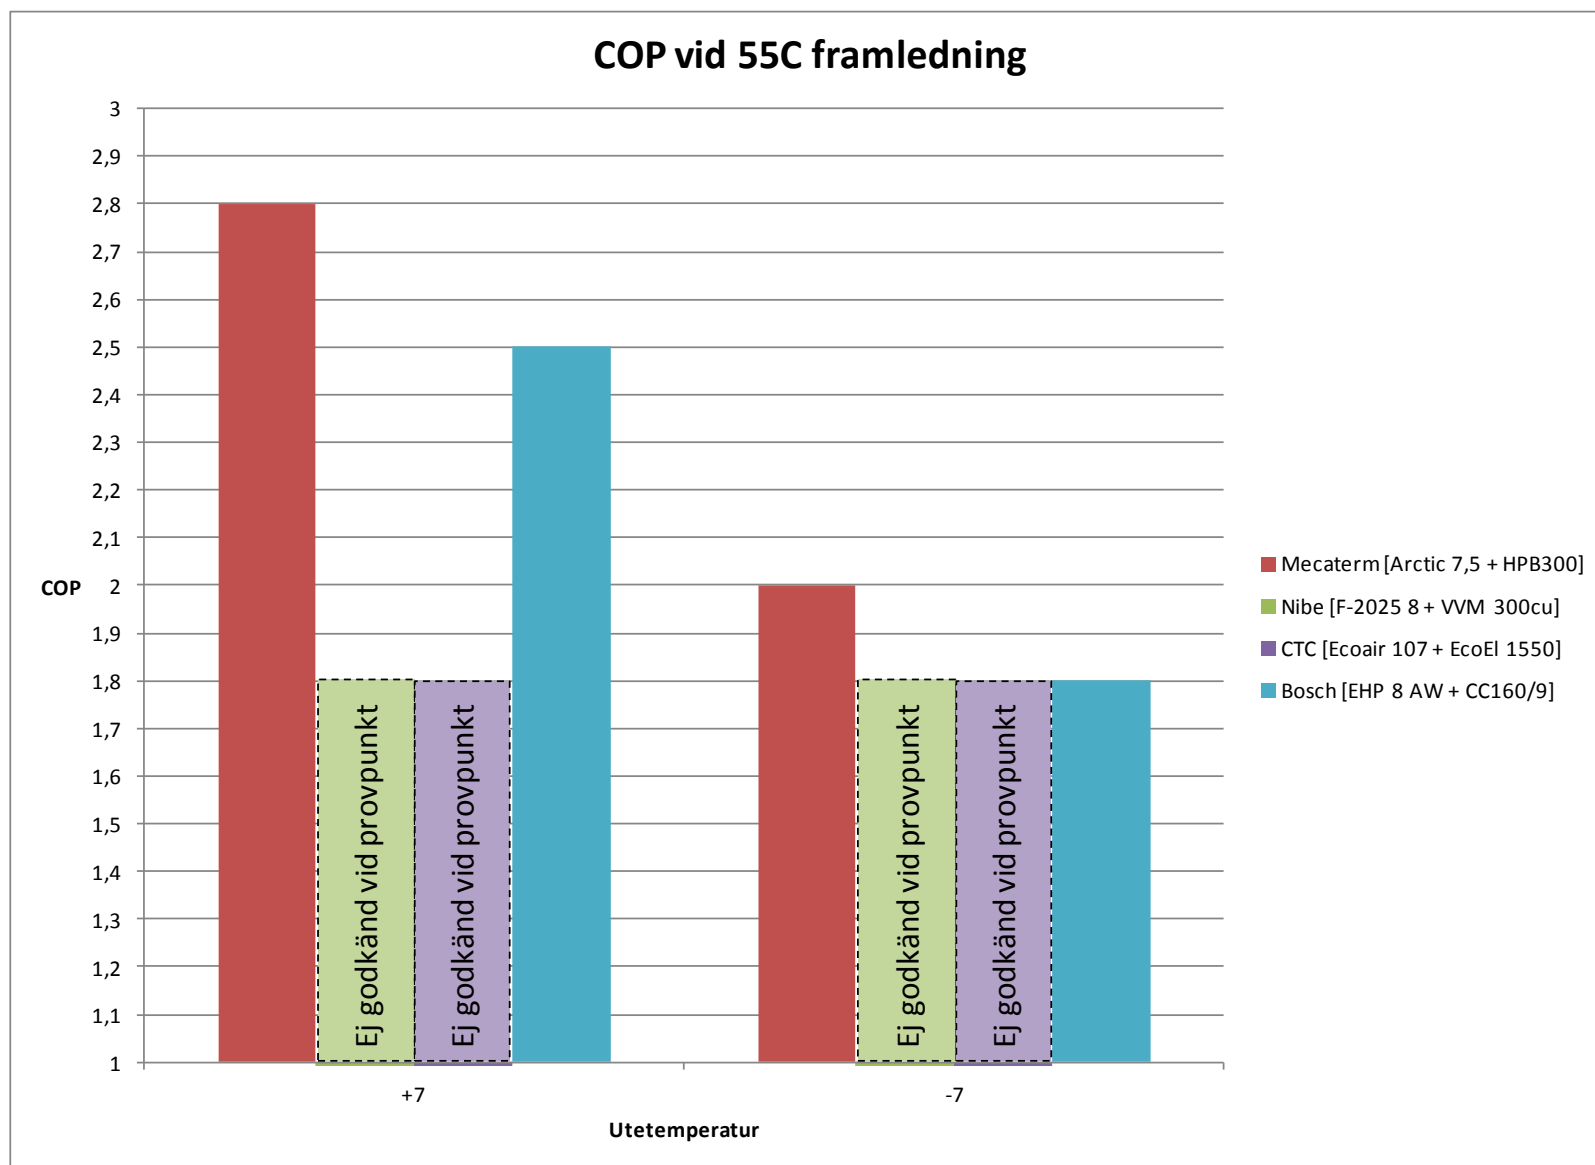

Varmvattenprestanda

