


# KÄLTEPROZESS

Inneneinheit **SAP-KRV93EH**  
**SAP-CRV123EH**

Außeneinheit **SAP-CRV93EH**  
**SAP-CRV123EH**

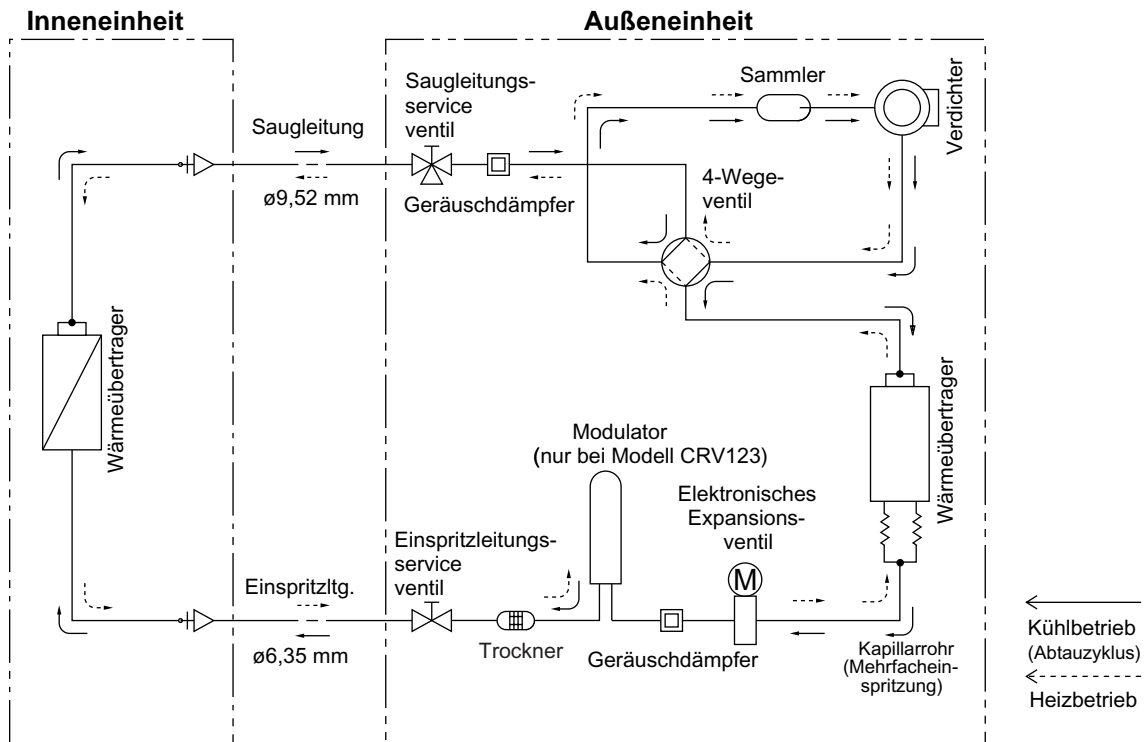

## Isolierung der Kältemittelleitungen

### WICHTIG

Da diese Geräte mit Außeneinspritzung arbeiten, wird sowohl die Saug- als auch die Einspritzleitung sehr kalt. Zur Vermeidung von Leistungsverlusten und / oder Schwitzwasserbildung ist es erforderlich beide Rohrleitungen dampfdiffusionsdicht mit einer Mindestwandstärke von 9 mm separat voneinander zu isolieren.

