


Ny installation

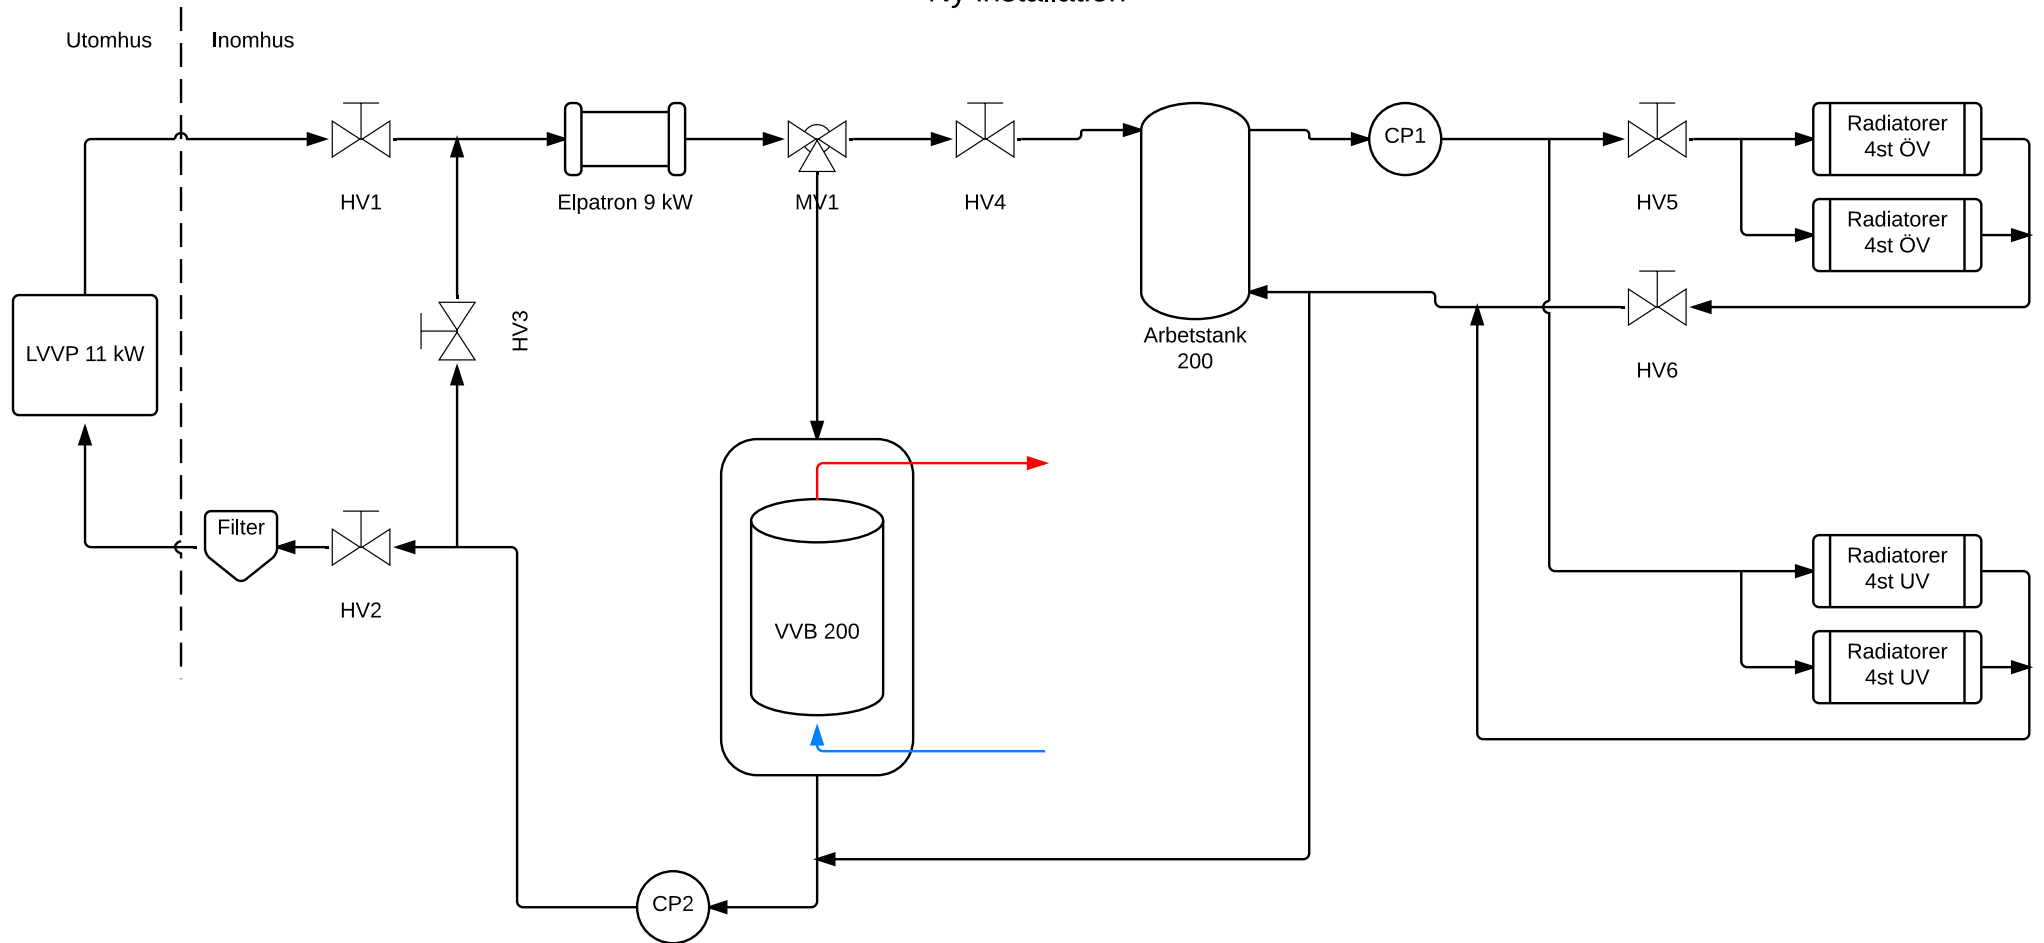

Ny Luft-vatten värmepump på ca 11 kW

Ny arbetstank på ca 200 L

Ny CP2 (laddpump) varvtalsstyrs från VPs styrsystem.

CP1 flyttas och ska fortfarande gå konstant.