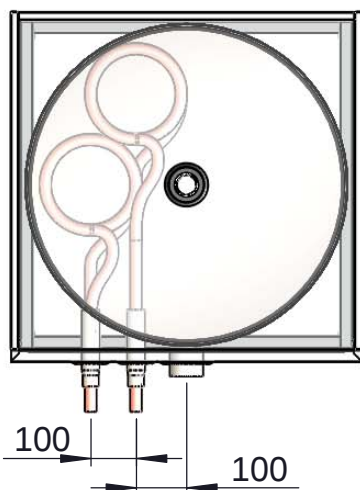
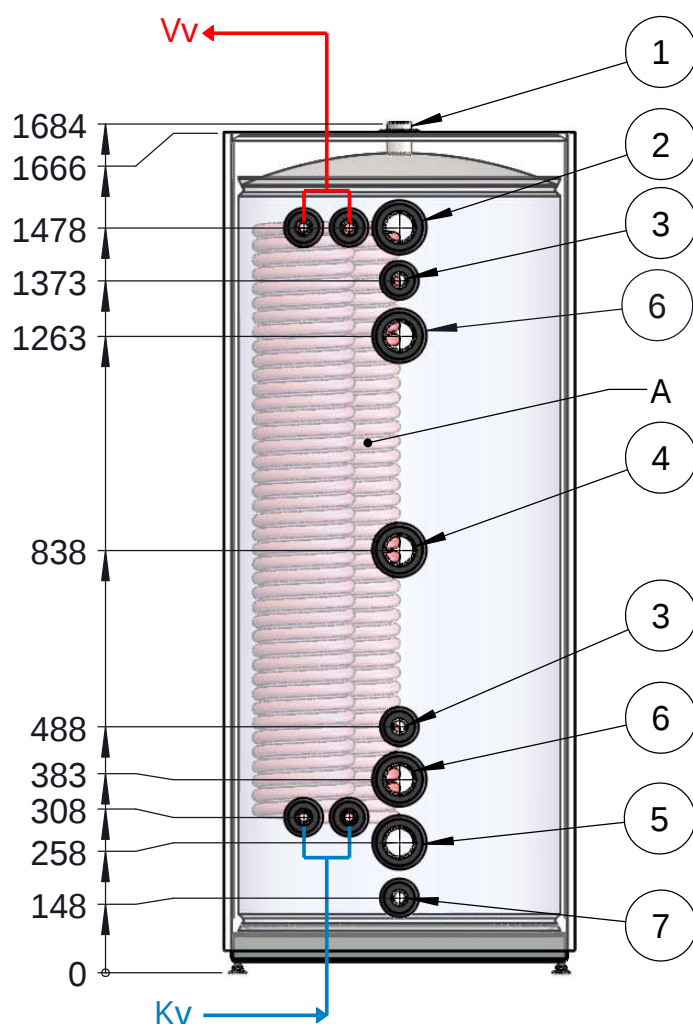


**INFORMATION TILL INSTALLATÖREN:****Installation:**

Följ i första hand fabrikantens anvisningar/rekommendationer när det gäller inkoppling av värmekälla.

BoRö ger endast exempel på vad anslutningarna kan användas till.

UTRUSTNING:

A. Varmvattenslinga 2x25m (yta 12 m²)

ANSLUTNINGAR:

1. (DN32) Expansion/Avluftning
2. (DN50) Tillopp från värmekälla
3. (DN20) Termometer
4. (DN50) Elpatronuttag
5. (DN50) Retur till värmekälla
6. (DN50) Extra
6. (DN20) Avtappning


TEKNISKA DATA:

Bredd:.....700mm
 Djup:.....700mm
 Höjd:.....1750mm
 Arbetstryck:.....Max 3Bar
 Provtryck:.....4,3bar
 Arbetstemp:.....Max100°C
 Reshöjd:.....1860mm

Isolering mineralull: 45mm runt tanken, 60mm på toppen.

OBS!

Isoleringen komprimeras ca 15mm en mindre sträcka på varje sida.
 Om bättre isolering önskas och utrymme finns, rekommenderas modell TIP500 med 110mm isolering runt tanken och 145mm på toppen.

Vikt Kg: 118.81	Datum: 2016-02-29	Konstruerad av: JOE	Godkänd av: JOS	Skala: 1:15	Format: A4	Blad Nr:
	 Gen. tol: EN ISO 13920-DG	TIV-500L/2xB25L FA			Art. Nr: 501V-680002	
	Generell Ra: 				Kund/Notering:	
					Ritningsnummer:	Revision: