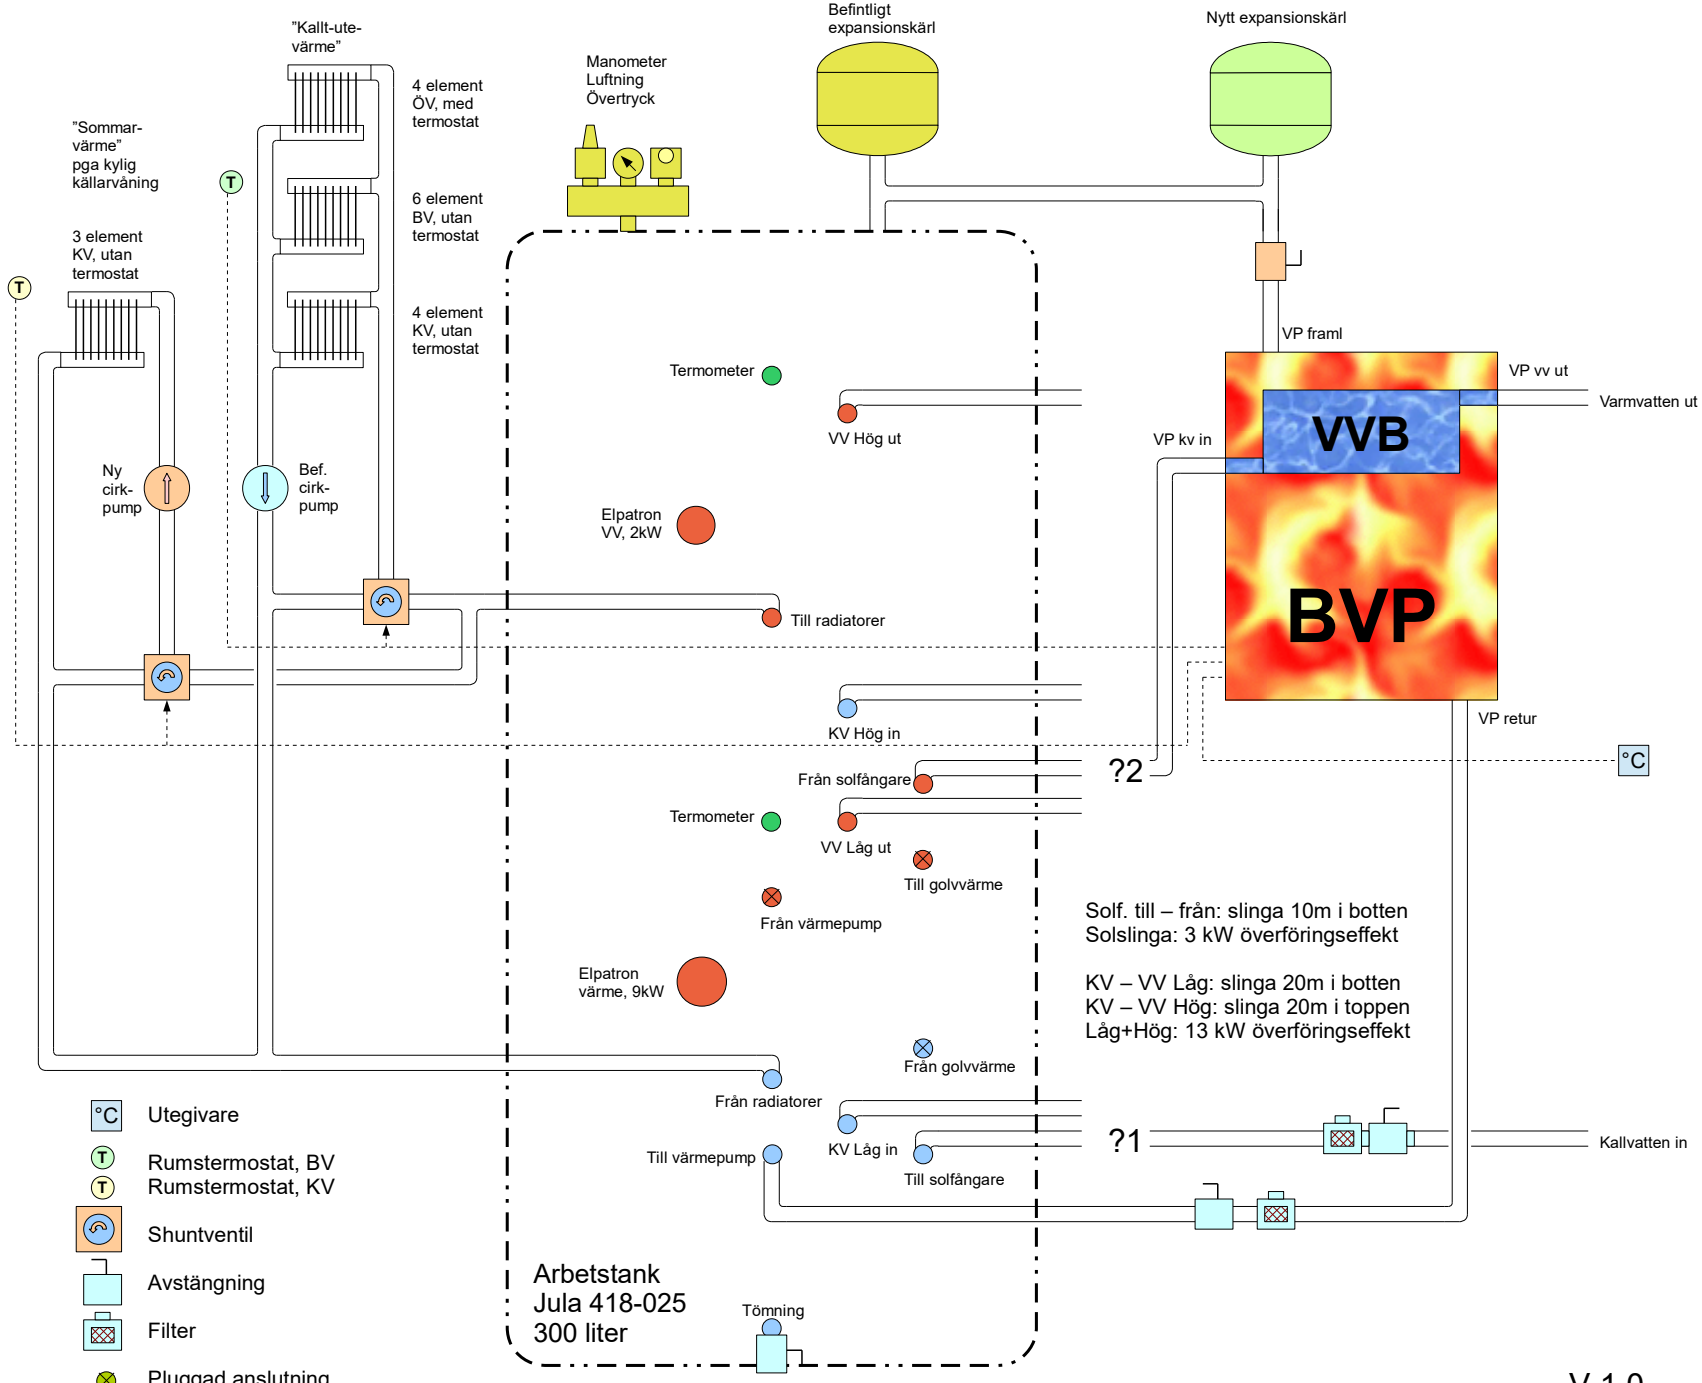
"Kallt-ute-värme"
4 element ÖV, med termostat
6 element BV, utan termostat
4 element KV, utan termostat
"Sommar-värme" pga kylig källarvåning
3 element KV, utan termostat
Manometer
Luftning
Övertryck
Befintligt expansionskärl
Nytt expansionskärl
VP framl
VP vv ut
Varmvatten ut
VP kv in
VVB
BVP
VP retur
Termometer
VV Hög ut
Elpatron VV, 2kW
Till radiatorer
Ny cirk-pump
Bef. cirk-pump
KV Hög in
?2
Från solfångare
Termometer
VV Låg ut
Till golvvärme
Från värmepump
Elpatron värme, 9kW
Från golvvärme
Från radiatorer
Till värmepump
KV Låg in
Till solfångare
?1
Kallvatten in
Solf. till – från: slinga 10m i botten
Solslinga: 3 kW överföringseffekt
KV – VV Låg: slinga 20m i botten
KV – VV Hög: slinga 20m i toppen
Låg+Hög: 13 kW överföringseffekt
Arbetstank
Jula 418-025
300 liter
Tömning
Utegivare
Rumstermostat, BV
Rumstermostat, KV
Shuntventil
Avstängning
Filter
Pluggad anslutning
V 1.0